


IGS-003

Ficha técnica

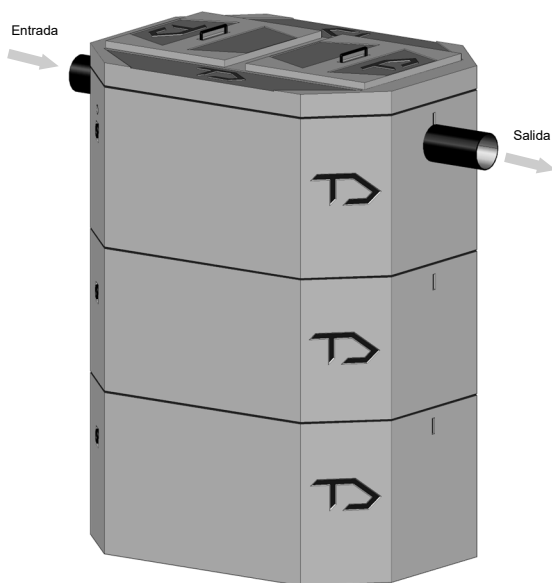

INTERCEPTOR DE GRASAS Y SÓLIDOS TD

MODELO	IGS-003
Uso indicado	Intensivo
Volumen normal de funcionamiento en litros	860
Volumen vacío total en litros	990
Cámaras internas	5
Retención máxima grasas y aceites en litros / kilos	380 / 342
Retención máxima sólidos en litros	235
Medidas externas en planta en cm (largo x ancho)	114 x 84
Altura total en cm	154
Profundidad entrada / salida en cm	21 / 25
Tubería Ø mm	100
Peso en Kg	860
Material de fabricación	Concreto
Medidas mínimas de excavación en planta en cm (Largo x Ancho)	150 x 130
Profundidad* excavación en cm	135
*Desde el fondo del tubo de llegada de aguas de cocina	

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento.

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez®

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®

www.tanquediez.com

INTERCEPTORES DE GRASAS Y SÓLIDOS TANQUE DIEZ®

Unidades de separación para grasas, aceites y sólidos - Uso intensivo

DESCRIPCIÓN

Los Interceptores de Grasas y Sólidos TD son unidades avanzadas para separar y retener las grasas, aceites y sólidos del flujo de agua proveniente de cocinas con uso intensivo, como restaurantes, comedores, actividades industriales, etc.

Son unidades indispensables en cualquier sistema de depuración, y se colocan donde se generan grasas y sólidos.

INDICACIONES GENERALES

Para la fase de instalación y ensamblaje de las unidades, se deberá cuidar la fase de sellado, utilizando mortero fino de alta calidad hecho con cemento hidráulico. Estimar 10 kilos de mortero.

La tubería de entrada, salida y conexión de las unidades será sanitaria de PVC de Ø 100 mm.

Unidades para uso externo y aptas para recibir aguas con altas temperaturas.


Las tapas de registro de estas unidades deberán quedar fácilmente registrables desde la superficie para facilitar las operaciones de limpieza periódica. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones.

La ventilación se hará por medio de la columna de ventilación de la edificación o desde la misma unidad.

Es recomendable colocar una caja de registro a la entrada de la unidad.

No mezclar aguas de cocina y aguas jabonosas de lavandería o baños en la misma unidad.


Las unidades, se deberán llenar con agua limpia hasta su nivel de funcionamiento, 24 horas después de efectuada su instalación (dependiendo del sellador utilizado) o 24 horas antes de empezar su uso.

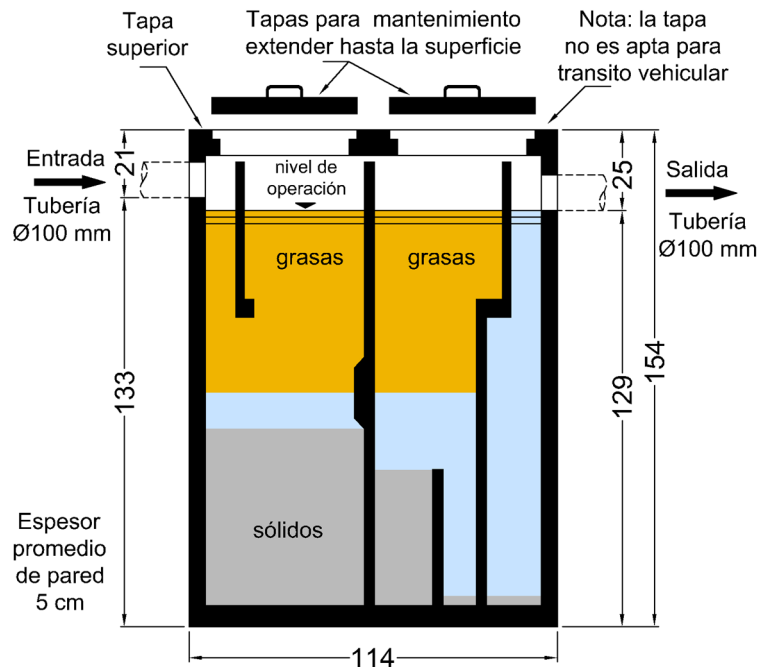

Interceptor de Grasas y Sólidos T.D.
Modelo IGS-003
sección vertical - medidas en cm

©TANQUE DIEZ - Derechos Reservados

VER MEDIDAS DE EXCAVACIÓN EN LA TABLA DE DATOS TÉCNICOS

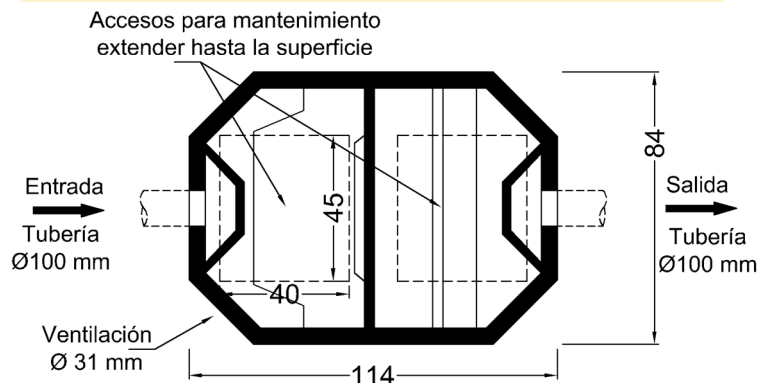

Interceptor de Grasas y Sólidos T.D.
Modelo IGS-001
sección horizontal - medidas en cm

©TANQUE DIEZ - Derechos Reservados

EXTENSIONES PARA REGISTROS

Las tapas de registro de las unidades deberán quedar fácilmente registrables y cerca de la superficie. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones adecuadas.

Se pueden utilizar las extensiones CM-EXT30 y CM-EXT50, que extienden 30 y 50 cm respectivamente. Se utiliza la misma tapa.

EXTENSIONES NO INCLUIDAS



UNIDAD DE ENSAMBLAJE MODULAR

Incluye instrucciones de instalación

FITEC TD - v.224.04

TANQUE DIEZ® Sistemas de Depuración - catálogo en línea: www.tanquediez.com

Tel. (506) 2263 0097 - 6375 8000 / E-mail: infotec@tanquediez.com